арат высоковольтный

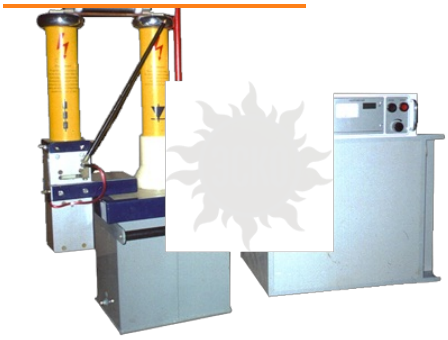

Ис
зна

Ис
зна

НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА АВ-70-05

Аппарат высоковольтный АВ-70-05 состоит из блока управления БУ и высоковольтного блока БВ и предназначен для испытания высоковольтной изоляции путем подачи на объекты испытания переменного высокого напряжения промышленной частоты или выпрямленного высокого напряжения с контролем тока утечки. Измерение выходного напряжения производится по высокой стороне с помощью цифрового измерителя. Измерение выходного тока осуществляется только на выпрямленном напряжении на трех пределах измерения, причем старший предел включен постоянно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА АВ-70-05

Параметр	Значение
Напряжение питания частотой 50 Гц, В	220 ±22
Потребляемая мощность, кВА, не более	0,8
Максимальное переменное выходное напряжение, кВ при максимальном токе, мА	50 15
Максимальное выпрямленное выходное напряжение, кВ при максимальном токе, мА	70 15
Относительная погрешность измерения выходного напряжения, %, не более	3
Относительная погрешность измерения выходного выпрямленного тока, %, не более	3
Габаритные размеры, мм, не более: Блока управления БУ АВ-70 Блока высоковольтного БВ АВ-70	380x220x380 370x480x850
Масса, кг, не более: Блока управления БУ АВ-70 Блока высоковольтного БВ АВ-70	16 45

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АВ-70-05

Наименование	Количество
Блок управления БУ АВ-70-0,5	1
Блок высоковольтный БВ АВ-70-0,5	1
Комплект соединительных кабелей	1
Паспорт	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование